

HK.4410. 17.2016

URZĄD MIEJSKI w SUCHOWOLI	
WPŁYNĘŁO	
31. 10. 2016	
dnia	Zet.
.....
podpis

Wodociąg Podlaski sp. z o. o
ul. Elewatorska 31
15 -620 Białystok

DECYZJA Nr 16 /D-wz/HK/16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działając na podstawie art.12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1412, poz. 1165), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139) , § 3 ust.1 pkt. 1 i § 17 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), oraz na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, 996) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: **Nr 2448/10/2016//M/1 – Nr 2447/10/2016/M/1 z dnia 26.10.2014 r. z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 24.10.2016 r. ze stacji uzdatniania wody wodociągu w Zwierzyńcu Wielkim oraz mieszkaniu prywatnym w Zwierzyńcu Małym,**

1. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli,
2. nakazuje doprowadzenie wody w wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 A w/w rozporządzenia,
3. bezwzględne poinformowanie mieszkańców miejscowości: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kudarewsczyzna, Małowista Sadek, Trzyrzeczki, Hamulka, Chmiłówka, Chmielniki, Domuraty o możliwości korzystania z wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

Decyzji na podstawie art. 108 KPA w związku z przepisem art.. 27 ust. 2 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Uzasadnienie.

Na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych próbek wody oznaczonych kodami **Nr 2448/10/2016//M/1 – Nr 2447/10/2016/M/1** pobranych do badania dnia 24.10.2016 r. z hydroforni w Zwierzyńcu Wielkim (woda podawana do sieci) oraz mieszkaniu prywatnym w Zwierzyńcu Małym (woda z sieci), stwierdzono że w/w woda zawiera bakterie grupy coli w liczbie odpowiednio 4 niepewność wyniku (1 do 11) i 5 niepewność wyniku (2 do 12) kolonii w 100 ml wody.

W związku z tym woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989, w którym nie dopuszcza się obecności bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Wobec powyższego, po analizie ryzyka zdrowotnego i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 3 A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), wraz z określeniem terminu ich realizacji.


Zniesienie warunku przegotowywania wody może nastąpić po przeprowadzeniu dodatkowych badań wody potwierdzającej jej dobrą jakość, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce postanowił jak wyżej.

Pouczenie

W wypadku niezastosowania się do powyższego zarządzenia zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz.599, poz. 868, poz. 1228, poz. 1244)

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE

Antoni Czajlejewicz

W załączeniu:

kserokopie sprawozdań z badania wody:

Nr 2448/10/2016//M/1 – Nr 2447/10/2-16/M/1 z dnia 26.10.2014 r.

Do wiadomości:

1. Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
2. Pan Michał Grzegorz Matyskiel – Burmistrz Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, 16 -160 Suchowola
3. CENTROKOM sp. z o. o w Suchowoli ul. Goniądzka 58,26-150 Suchowola
4. a/a



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



Sprawozdanie z badań Nr: 2448/10/2016/M/1

Zlecająca:	Wodociąg Podlaskie Sp z o.o 15-620 Białystok ul. Elewatorska 31
Zlecenie Nr:	2448/10/2016

(A) - metodyka akredytowana, referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Adres poboru: 16-200 Zwierzyniec Wielki
Miejsce poboru: SUW Zwierzyniec Wielki
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujęcia: brak danych
Temp. pobranej próbki: 9,0 °C
Data i godzina: 24-10-2016 11:00

Pobór próbek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (eA) PN-EN ISO 19458:2007 Probokbiorca: Szczypiński Lukasz
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Numer próbki: 10626/10/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń


Data rozpoczęcia badań: 24-10-2016 Data zakończenia badań: 26-10-2016

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**	N
LL	Liczba bakterii z grupy coli	jtk/100ml	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2	4	1÷11	N
LL	Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2	0		

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Parametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.

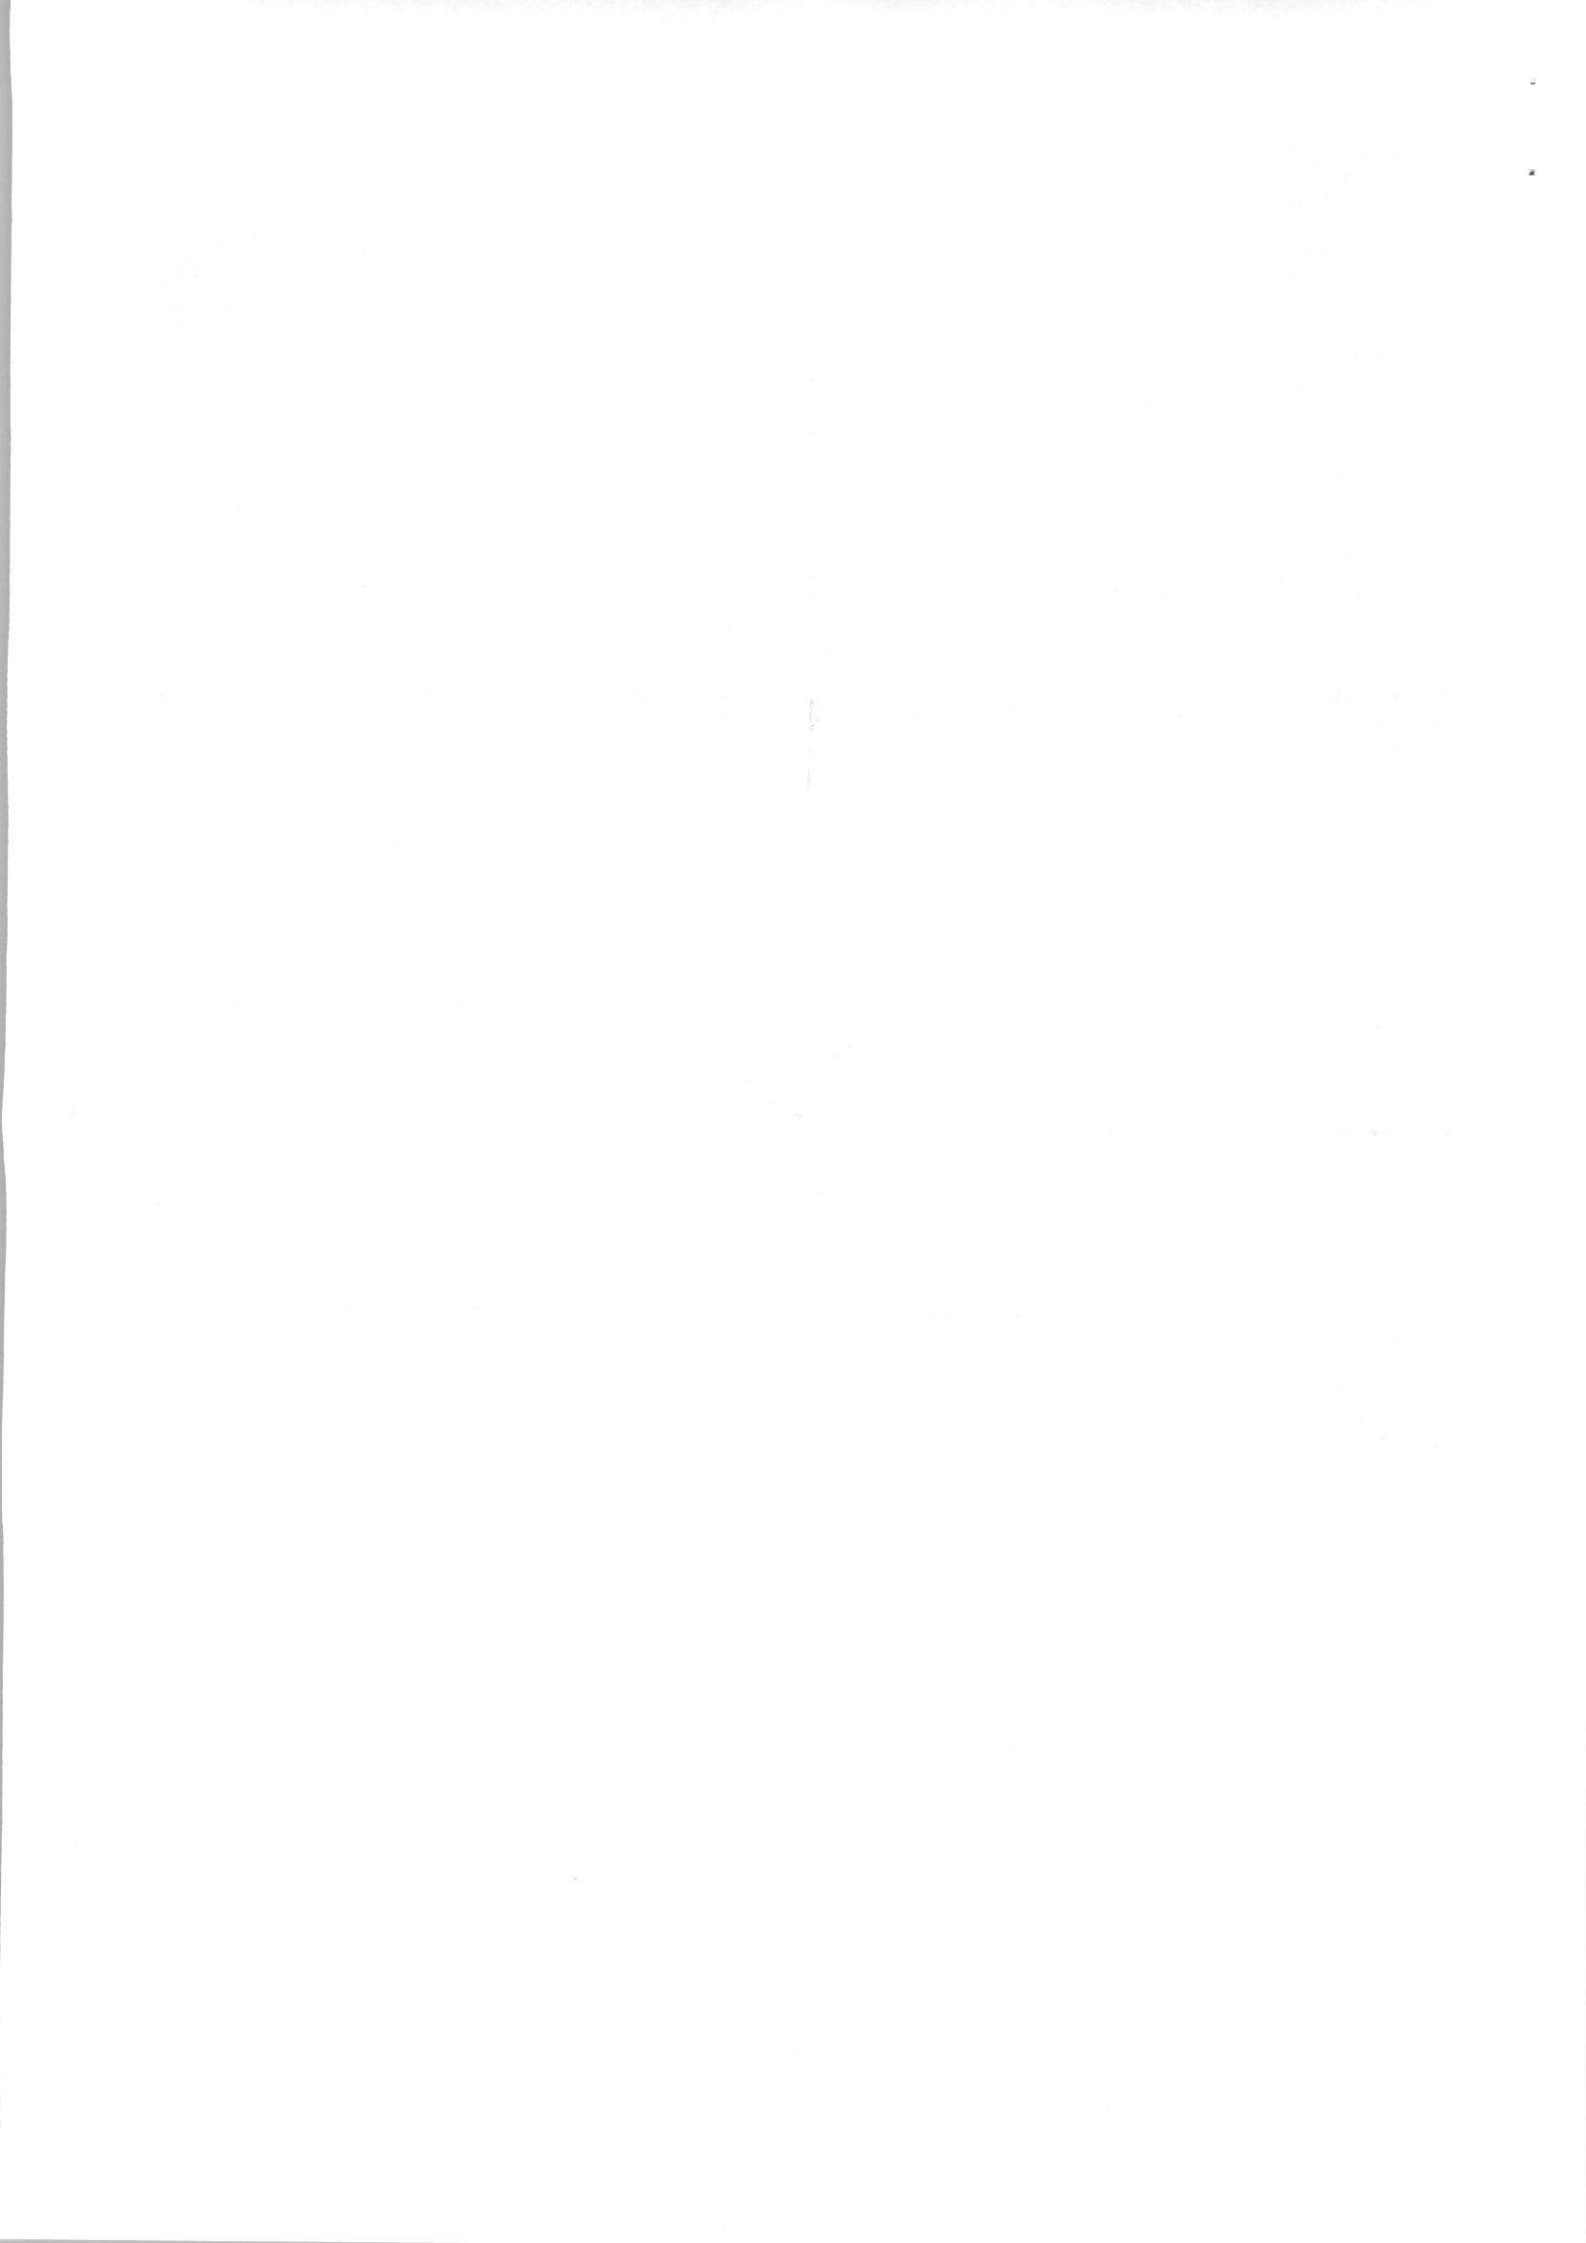



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 2447/10/2016/M/1

Zleceniodawca:	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul. Elekatorska 31
Zlecenie Nr:	2447/10/2016

(A) - metoda akredytowana, referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
 (Ae) - metoda akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
 (Ar) - metoda akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
 N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Adres poboru: 16-200 Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały
Miejsce poboru: mieszkanie prywatne
Pochodzenie wody: sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia: brak danych
Temp. pobranej próbki: 11,0 °C
Data i godzina: 24-10-2016 10:45

Pobór próbek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Próbkobiorca: Szczypiński Łukasz

Numer próbki: 10625/10/16

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 24-10-2016

Data zakończenia badań: 26-10-2016

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**	N
LL	Liczba bakterii z grupy coli	jtk/100ml	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2	5	2±12	N
LL	Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2	0		

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Parametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.

