


ZK-16694

WGPPOŻ

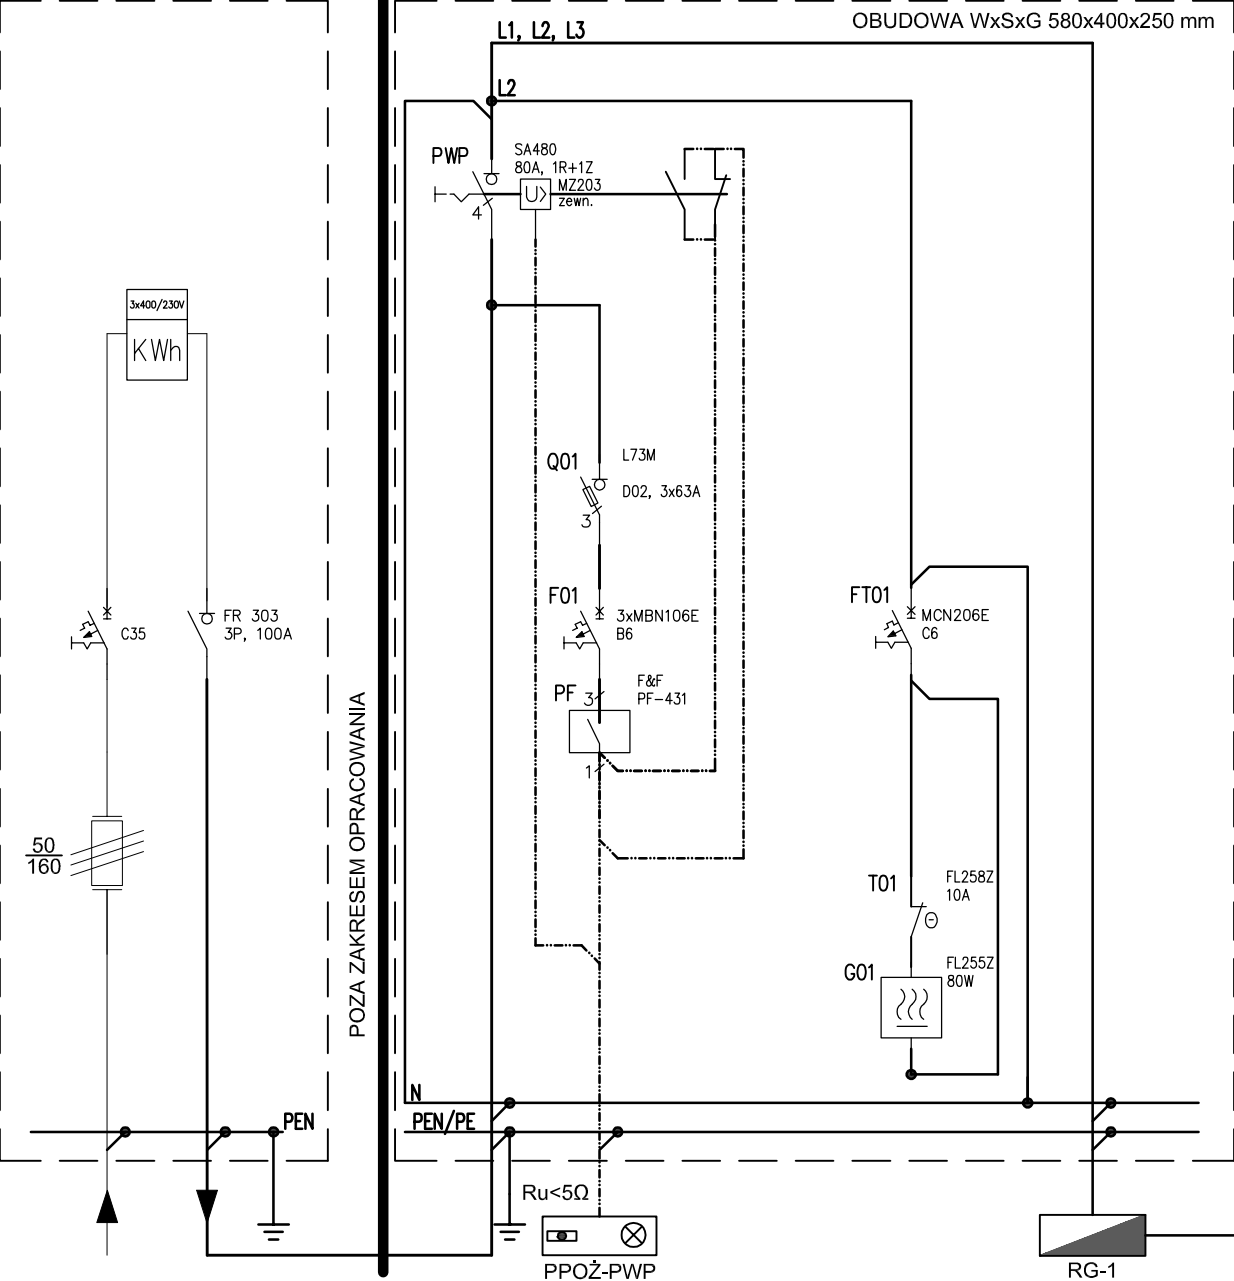


Numer obwodu	--	--	Przycisk PPOŻ-PWP	--	--	--
Opis	Złącze kablowe ZK+TLP	Główny wyl. prądu PWP	PWP1-W01-B-11-2LED7-M	--	Zasilanie budynku	Zasilanie budynku
Moc [kW]/Prąd [A]	--	Ps=21,1 kW/ 33,1A	--	0,1 kW	13,4 kW	7,7 kW
Przewód	--	5 x LgY 10 mm ²	HDGs 300/500 V 5x1 mm	--	YKYzo 0,6/1 kV 5x10 mm	YDYzo 450/750 V 5x10 mm
Nazwa obwodu	--	Zasilanie szafki WGPPOŻ ze ZK	Wyłączenie PPOŻ budynku	Grzałka antykondensacyjna	Zasilanie rozdzielnic głównej RG-1 z szafki WGPPOŻ	Zasilanie rozdzielnic RG-2 z RG-1



SCHEMAT UKŁADU WYŁĄCZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU

H1- CZERWONY - STAN DOZORU (OBECNOŚĆ NAPIĘCIA W BUDYNKU)
H2 - ZIELONY - STAN URUCHOMIENIA - ZADZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA PPOŻ (BRAK NAPIĘCIA W BUDYNKU)

WGPPOŻ

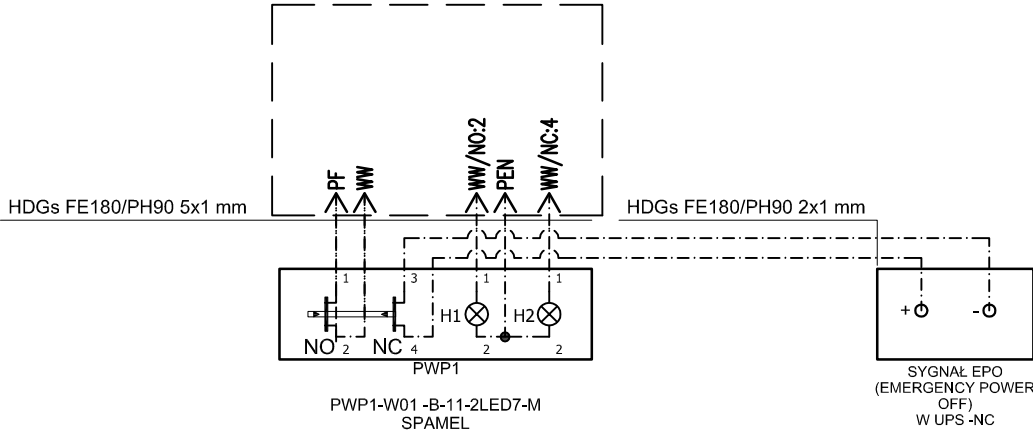

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

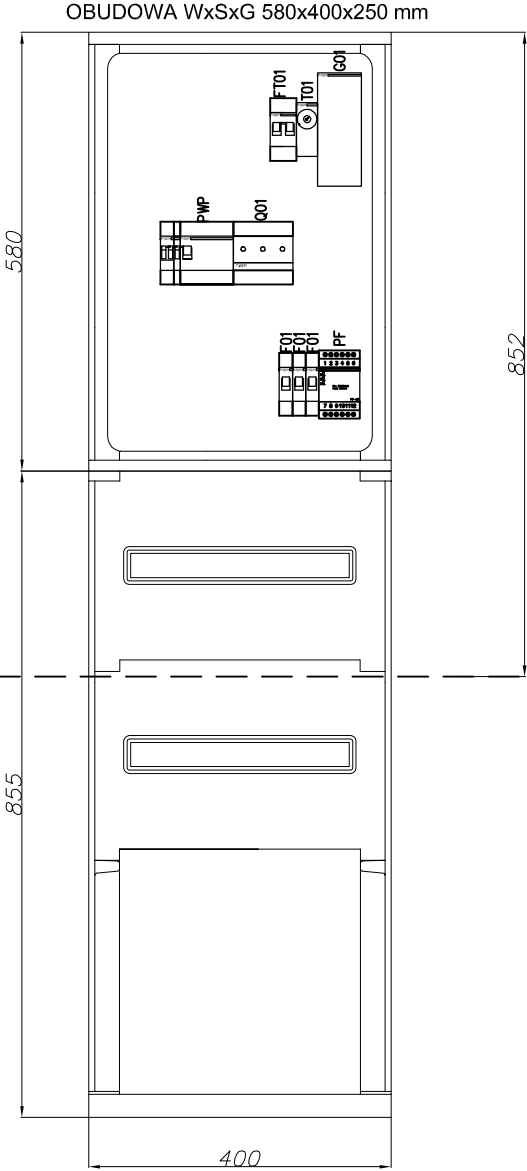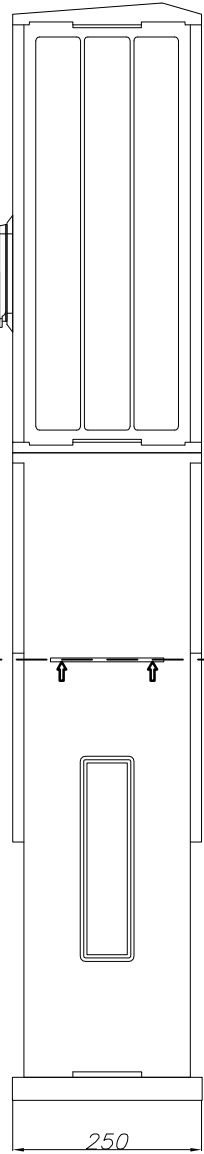

POZIOM
GRUNT
FUNDAMENT
DO
WKOPANIA

elektris

PIOTR BARTOSZEWICZ

ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP:542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

Nazwa obiektu budowlanego	Remont kina Kometa z przebudową oraz zmianą kształtu dachu na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej				
Inwestor	URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI Plac Kościuszki 5 16-150 Suchowola				
Lokalizacja	Suchowola, Plac Kościuszki 13				
Nr. ewid. gruntu	dz. nr 529/6				
Tytuł rysunku	SZAFKA WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO WGPPOŻ				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	INST. ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE		
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający		PODPIS:	31.12.2019	---	E-17

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374